


Montageanleitung:

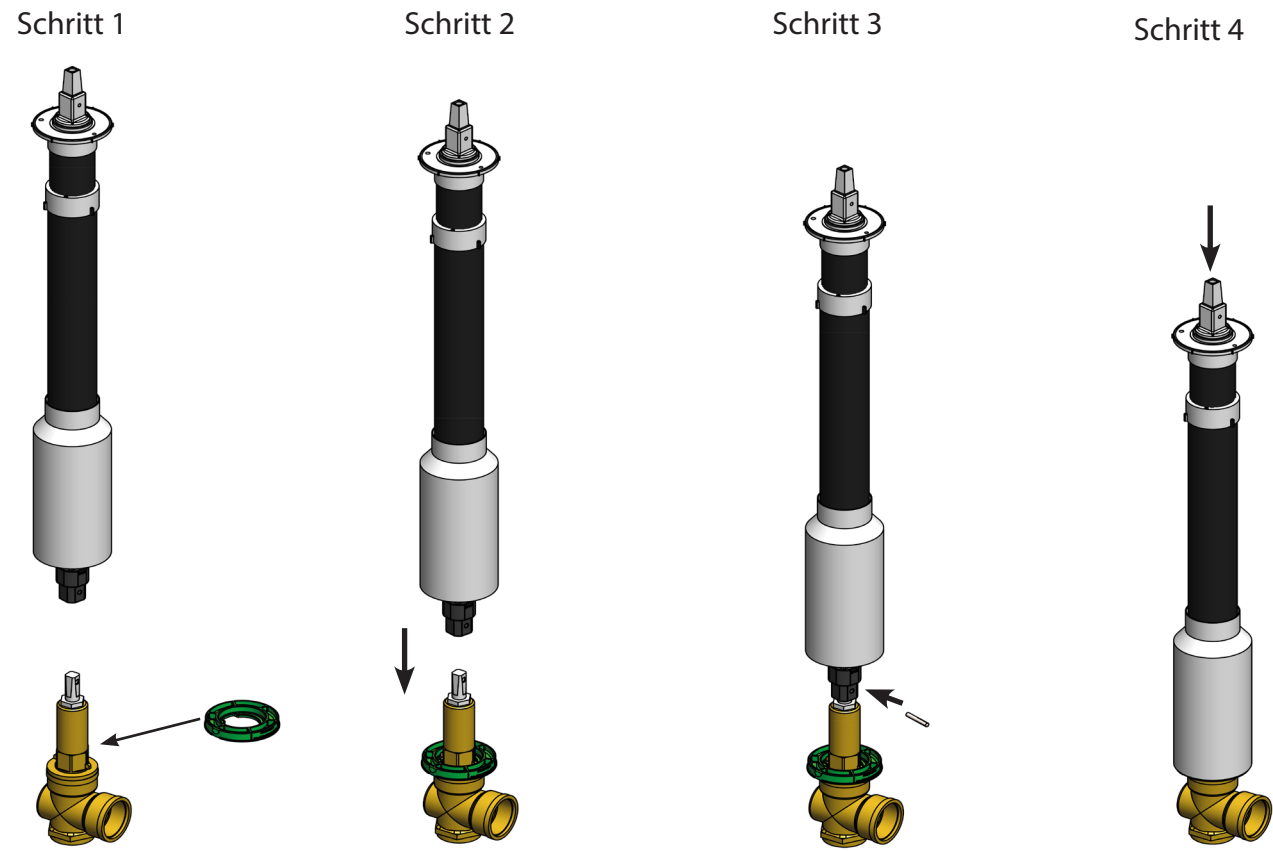

Anwendung:

- 1. Der Adapter wird über den Ventildom geführt und verrastet.
- 2. Das Kupplungselement wird so weit auf die Ventilspindel geschoben, bis es diese vollständig umschlossen hat.
- 3. Das Kupplungselement wird mit einem Stift (oder Federklappstecker) am Ventil fixiert.
- 4. Die Schutzrohrglocke wird dem Adapter zugeführt und geht über das Rastsystem eine zugfeste und schmutzdichte Verbindung ein.

Abkürzungsverzeichnis:

EBG	-	Einbaugarnitur
ID	-	Innendurchmesser
RN	-	Rastnase

Montageanleitung EBG-HAA-Adapter, Übergang auf EWE Ventil





EBG-HAA-Adapter, Übergang auf EWE Ventil

Funktionsschema Rastnase-Rastausnehmung

Voraussetzung:

Das Schutzrohrsystem der EBG muss mit einer Rundglocke, Typ 1.9 mit Innendurchmesser (ID) 80 mm ausgestattet sein.

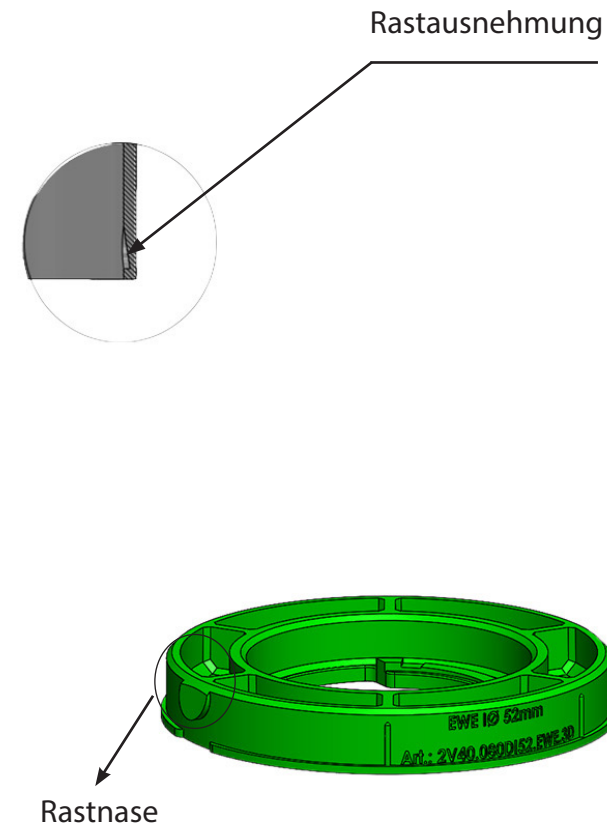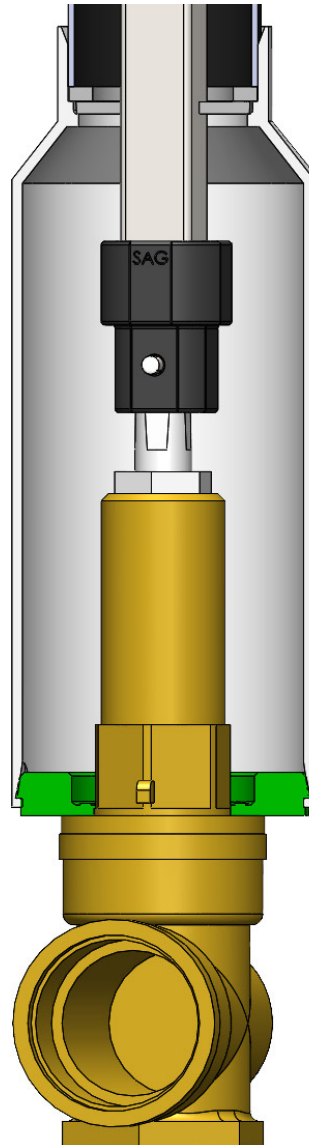

Erläuterung zur Verwendung des EBG-Adapters für die Herstellung der Verbindung zum Ventil

Hintergrund:

Es gibt im Bereich der kommunalen Gas-, Wasser- und Abwasserwirtschaft eine große Anzahl an Armaturen und Armaturenmodellen, für deren Betätigung Einbaugarnituren verwendet werden. Die Bevorratung verschiedener Armaturen und der dazu passenden Einbaugarnituren stellen den Armaturenhandel und den Netzbetreiber vor große Herausforderungen.

Lösung:

Vor diesem Hintergrund ist die Verwendung von Adaptern zu empfehlen.

Der hier vorgestellte Adapter stellt eine Verbindung zwischen der Einbaugarnitur und dem Ventil des Unternehmens EWE her.

Der konstruktive Aufbau der Innenkontur des Adapters lehnt sich dabei stark an den konstruktiven Aufbau der Außenkontur der Armatur an.

Bei Verwendung des Adapters ist das zusätzliche Fixieren der EBG mit der Armatur durch ein Verbindungsmittel wie z. Bsp. einen Feder-Stecker oder Spannstift erforderlich.